


Emne: SV: Tomteanalyse Sykehuset Innlandet – innspillsrunde

Hei.

Situasjonen for distribusjonsnettet mtp. alternativene 4 og 5 i Stange er tilsvarende som det Stefan beskriver i Hamar, det vil være behov for tiltak i form av nye avganger fra trafostasjon. Det pågår også en utredning om regionalnettet nord i Stange. Kapasiteten i regionalnettet begynner å nærme seg sine begrensinger. Vi opplever stor pågang i form av henvendelser om nytt effektuttak i Stange. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om hvordan situasjonen er om noen år. Når utredningen er ferdig håper vi å kunne si noe mer om kapasiteten i regionalnettet og når eventuelle nødvendige tiltak er ferdig utført.

Legger med kart som viser hvor nærmeste trafostasjon for tomalternativ 4 og 5 er (rød firkant midt i bilde).

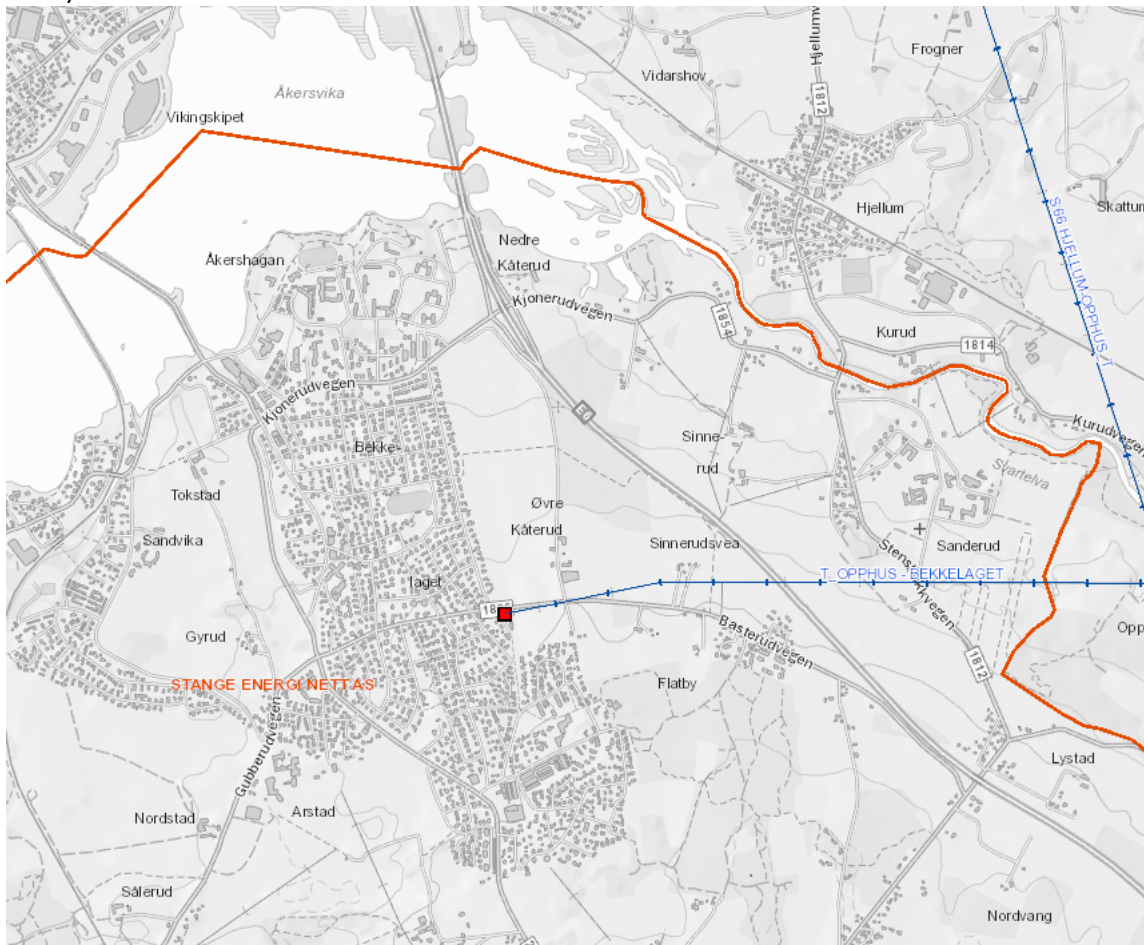

Med vennlig hilsen
Johan Lööf

Plansjef
Stange Energi Nett AS
Mobil : +47 415 37 183
Web : www.stangeenerginett.no

Fra: Stefan Mathiassen <stefan.mathiassen@elvia.no>

Sendt: torsdag 19. mai 2022 14.44

Til: Hartmann, Vigdis <Vigdis.Hartmann@sykehusbygg.no>

Kopi: Eiklid, Erik G. <erik.eiklid@sweco.no>; Johan Lööf <johan.loof@stangeenerginett.no>

Emne: SV: Tomteanalyse Sykehuset Innlandet – innspillsrunde

Hei.

Elvia får ikke vurdert strømforsyningen til tomtealternativene i Stange Kommune, de ligger i Stange Energi Nett sitt forsyningsområde.

Vi står riktig nok foran en fusjon, men den er ikke fullført enda.

Setter Johan Lööf, Plansjef i Stange Energi Nett på kopi.

Mvh

STEFAN MATHIASSEN.

Prosjektingeniør Kundeprosjekter | Elvia AS

Elvia